


Annexe 1 - Schéma-type de branchement

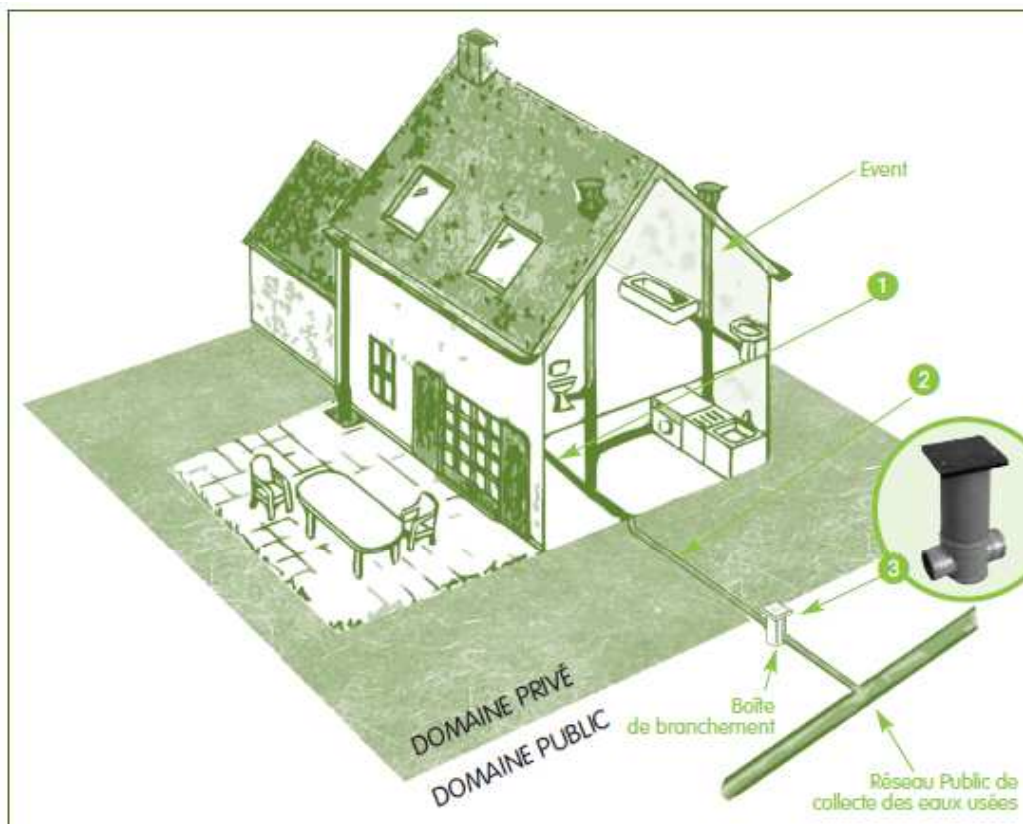

Domaine Privé

1

Canalisations intérieures

- Prévoir un nombre suffisant de dispositifs de curage des canalisations
- Ventiler les colonnes de chute par un évent prolongé au moins de 30 cm au-dessus du toit et d'un diamètre ≥ 100 mm
- Munir d'un siphon tous les appareils raccordés aux canalisations

2

Canalisations extérieures

- Pente minimale de 2% (2 centimètres par mètre)
- Diamètre des canalisations : 100 mm minimum
- Prévoir un regard de visite à chaque changement de direction
- Etanchéité des canalisations

Domaine Public

3

Raccordement à la boîte de branchement estampillée EU

- Raccordement impératif au fil d'eau, uniquement des eaux vannes et ménagères
- Joints étanches